

福島第一原子力発電所 3号機のMOX燃料使用に係る 安全監視情報の確認結果について

平成23年2月22日

安全確認PT

福島第一原子力発電所から平成23年2月22日付けて情報提供のあった、原子炉内のMOX燃料及びウラン燃料の最小限界出力比及び燃料棒最大線出力密度の測定値について、確認した結果は下記のとおりです。（平成23年2月14日～平成23年2月20日までのデータとなります。）

記

1 測定値の推移

(1) 最小限界出力比（別紙図1参照）

MOX燃料の測定値は、1.74と運転制限値（1.28以上）の範囲内で推移した。

ウラン燃料の測定値は、1.49～1.50と運転制限値（1.29以上）の範囲内で推移した。

(2) 燃料棒最大線出力密度（別紙図2参照）

MOX燃料の測定値は、40.4～40.5W/mと運転制限値（44.0kW/m以下）の範囲内で推移した。

ウラン燃料の測定値は、39.3～39.6W/mと運転制限値（44.0kW/m以下）の範囲内で推移した。

2 確認結果

いずれの測定値も運転制限値の範囲内で推移しており、特に問題のないことを確認した。

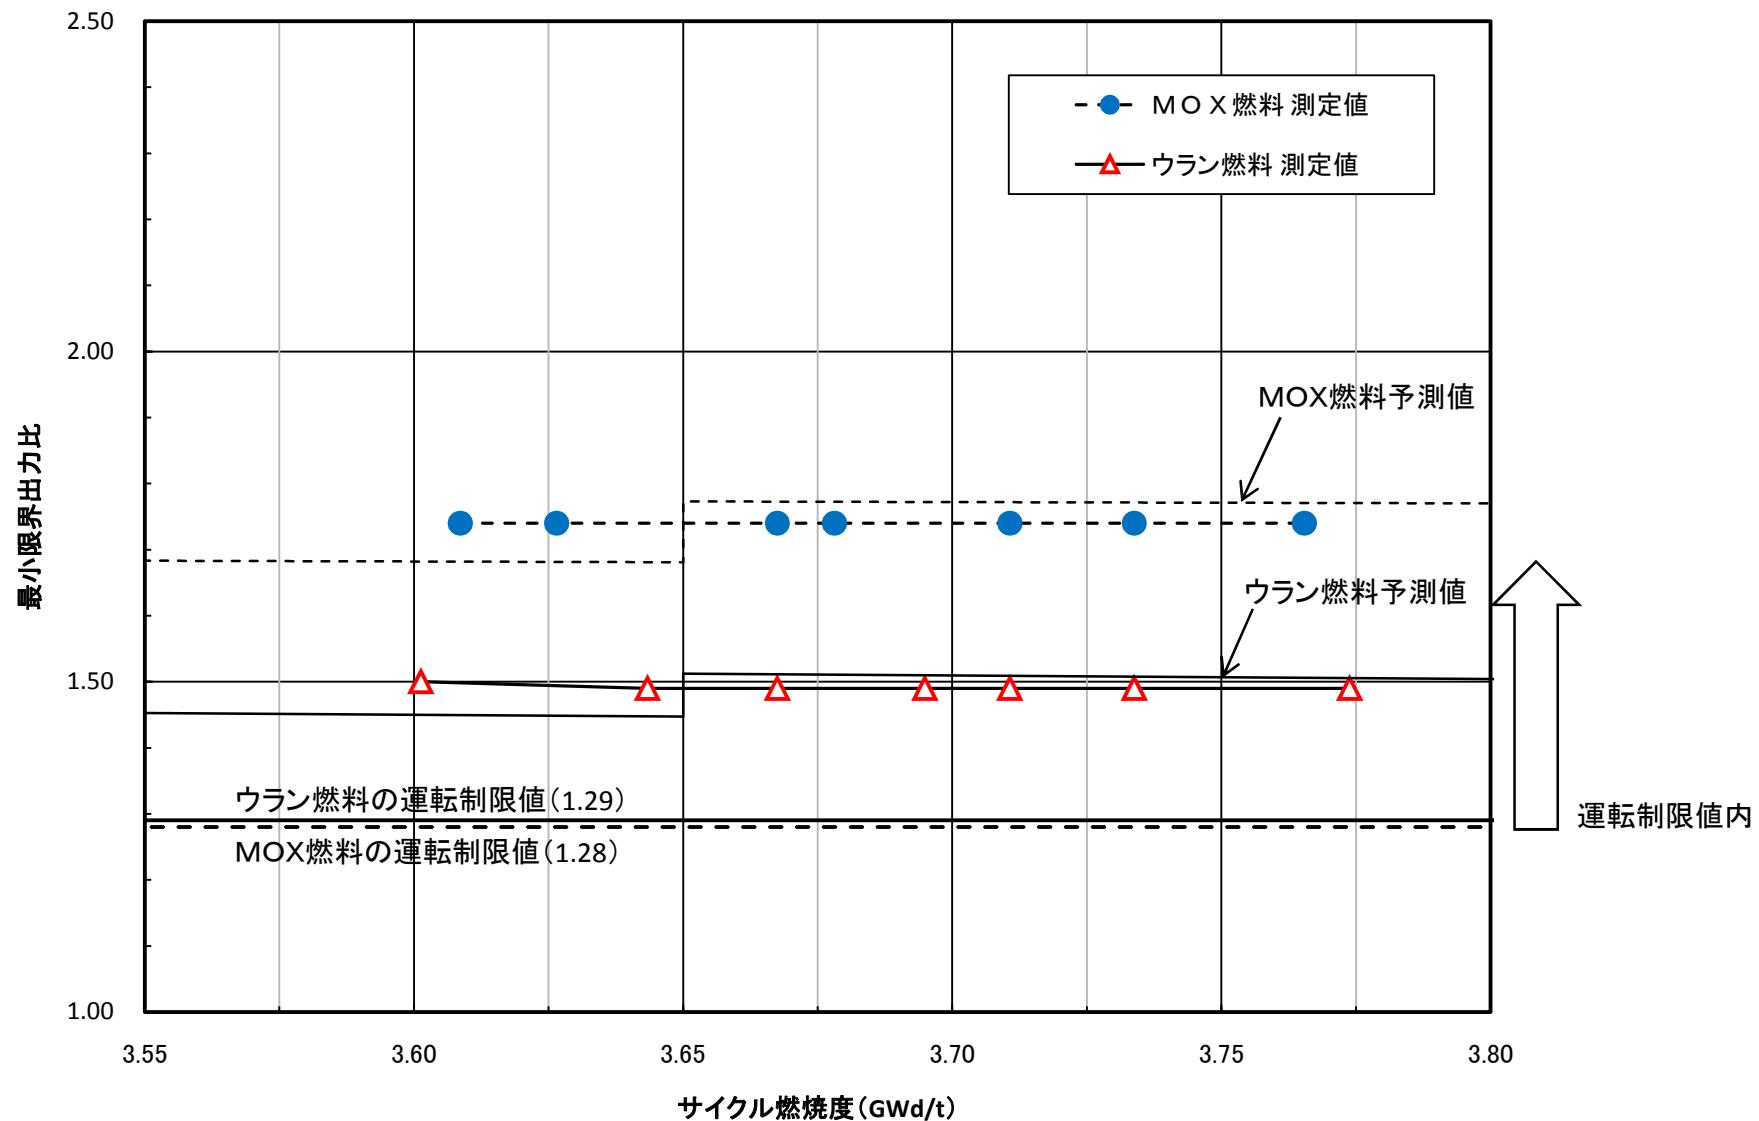


図1 最小限界出力比の推移

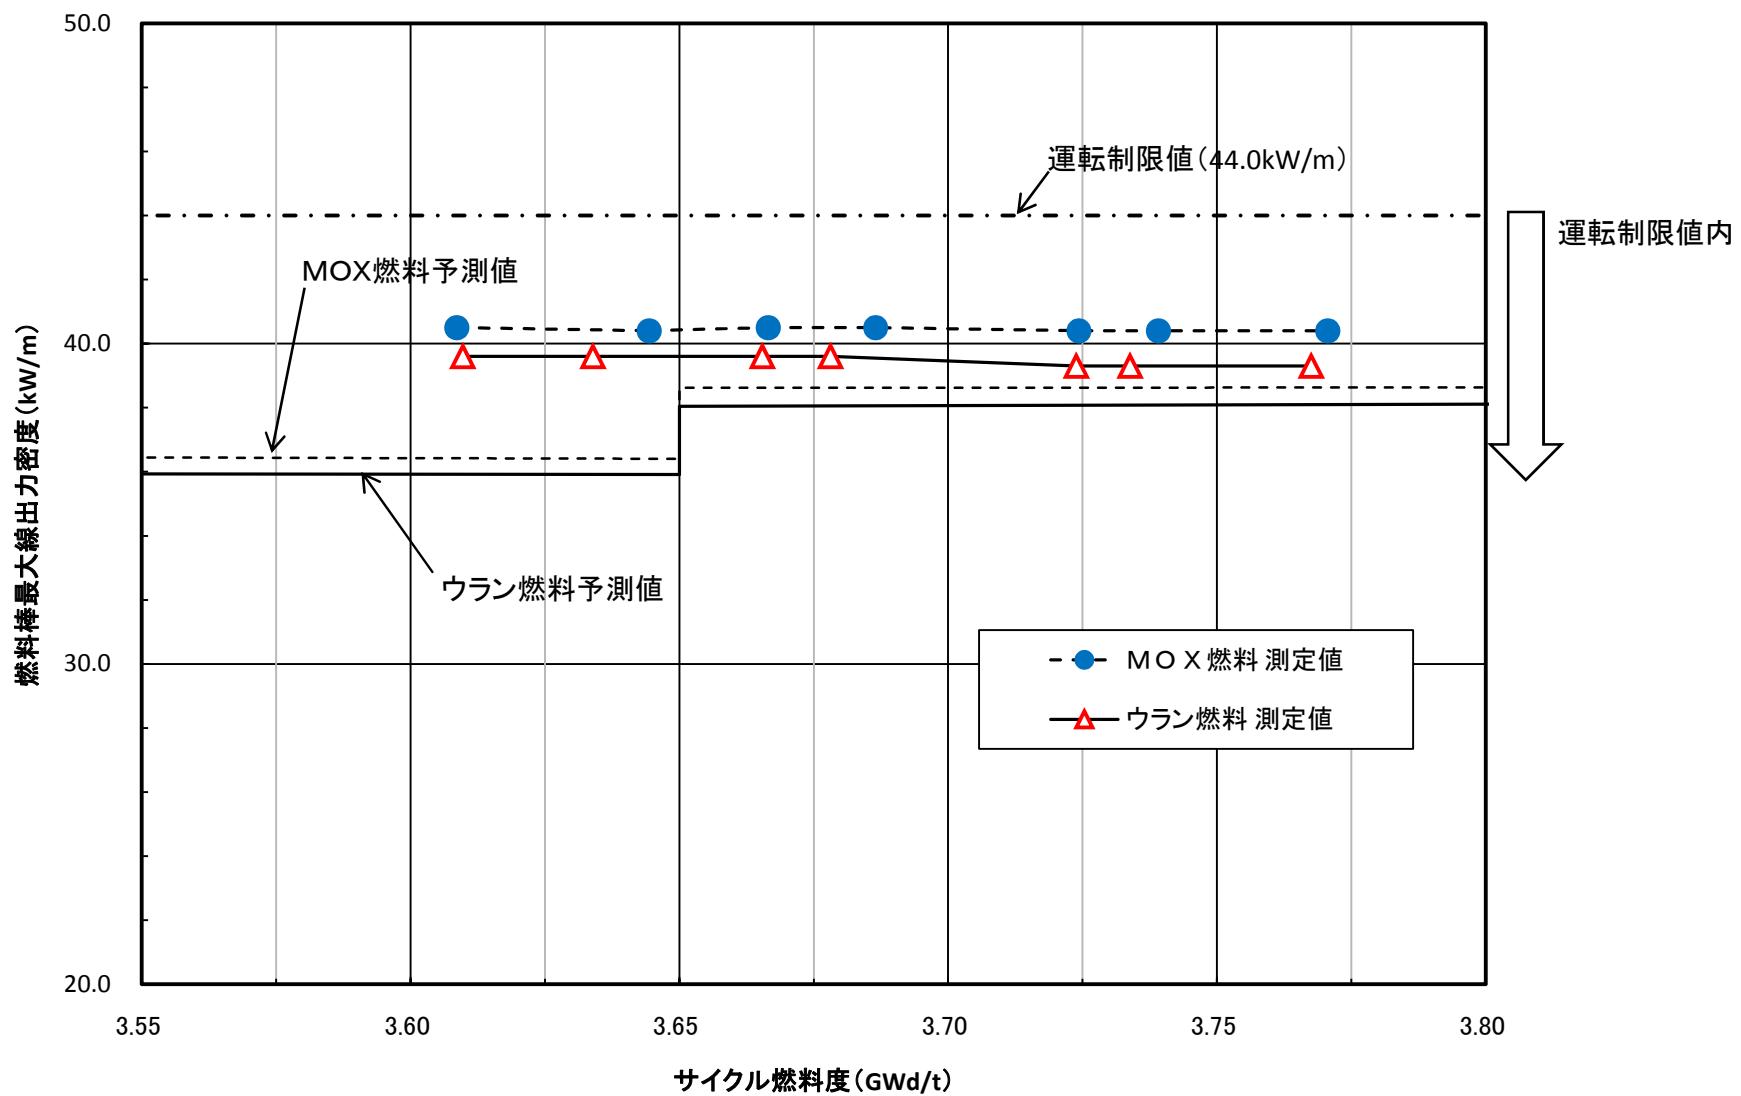


図2 燃料棒最大線出力密度の推移