


2. 一般高圧ガス、液化石油ガス共通

検査項目	検査(自主点検)の内容		留意点等	自主点検	検査結果
(1) 届出、変更の届出(名義) 【法第24条の2、一般則第53条、液石則第51条】	現に施設を管理する者と特定高圧ガス消費届の名義は同一か。 「(2)法人の承継」に該当しない場合、新規に届出もしくは法人名の変更届を提出しているか。		法人登記簿、届出書の控え(当初・変更)により確認。 登記簿上、単なる法人名称の変更の場合は、「代表者等変更届」となる。	法人名称変更 無 有 本社所在地変更 無 有 事業所所在地変更 無 有 代表者変更 無 有 上記の届出 有 無	適 否
(2) 法人の承継 【法第20条の4の2(第10条の2準用)】	当初の届出法人が、吸収合併又は分割されて別法人となったり、もしくは消費施設の譲渡があった場合、承継届を提出しているか(個人の場合は相続)。		当初届出と法人名が異なる場合、登記簿または譲渡契約書により確認。	承継 無 有	適 否
(3) 変更の届出(施設) 【法第24条の4、一般則第56条、液石則第54条】	消費のための施設の位置、構造、設備、消費する特定高圧ガスの種類、消費の方法は届出時のまま変更ないか(「軽微な変更」とみなされるものを除く)。		配管、弁類、機器、ガス種、貯蔵量、消費の手順等の変更について既届出事項と現状をフローシート等により比較確認。	変更 無 有	適 否
	変更されている場合、特定高圧ガス消費者として届出しているか。		第一種・第二種製造者及び第一種・第二種貯蔵所の変更届または許可申請とは別に、特定高圧ガス消費者としての届出があるか書類により確認。	届出 済 未	適 否
(4) 保安教育 【法第27条】	公共の安全の維持または災害の発生の防止上、従業者に対する保安教育を実施しているか。また、対象者、内容は十分か。		保安教育を実施した記録(実施日、対象者、内容)により確認	保安教育の実施 有 無 記録 有 無	適 否
(5) 取扱主任者 【法第28条】	選任	事業所ごとに選任しているか。	確実に選任していることを社内文書、組織図等で確認。第一種製造者としての保安係員とは別であることに注意(同一人でも差し支えない)。	選任 有 無 氏名 ()	適 否
	届出	選任した取扱主任者を届け出ているか。	届出書控え等で確認。第一種製造者としての保安係員とは別であることに注意(同一人でも差し支えない)。	届出 済 未	適 否
	職務	「消費に係る保安に関する業務」を行っているか。 定期自主検査の監督をしているか。 上記のほか、取扱主任者としてどのような職務を担当しているか。	定期自主検査の予定表及び検査記録等	適 否	適 否
(6) 定期自主検査 【法第35条の2、一般則第83条、液石則第81条】	頻度	消費施設 ^{※1} を1年に1回以上検査しているか。 規則に定める技術上の基準(別紙の3、4)に適合しているかどうかについて行うもの	定期自主検査の記録等。検査対象は燃焼器・反応器まで。	検査記録 有 無	適 否

* 1 消費施設とは

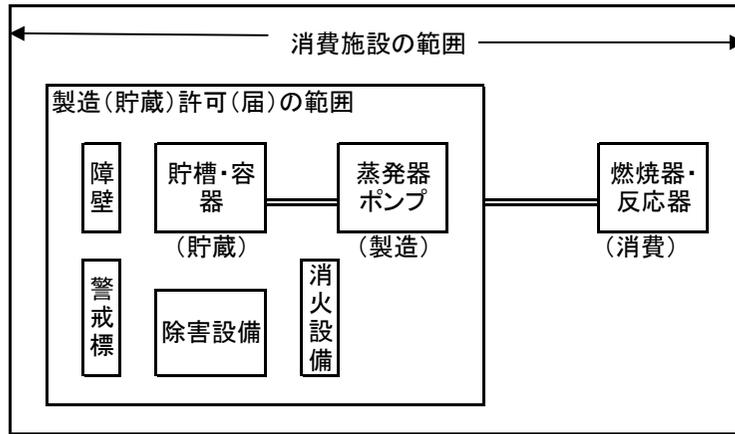

(参考)

