


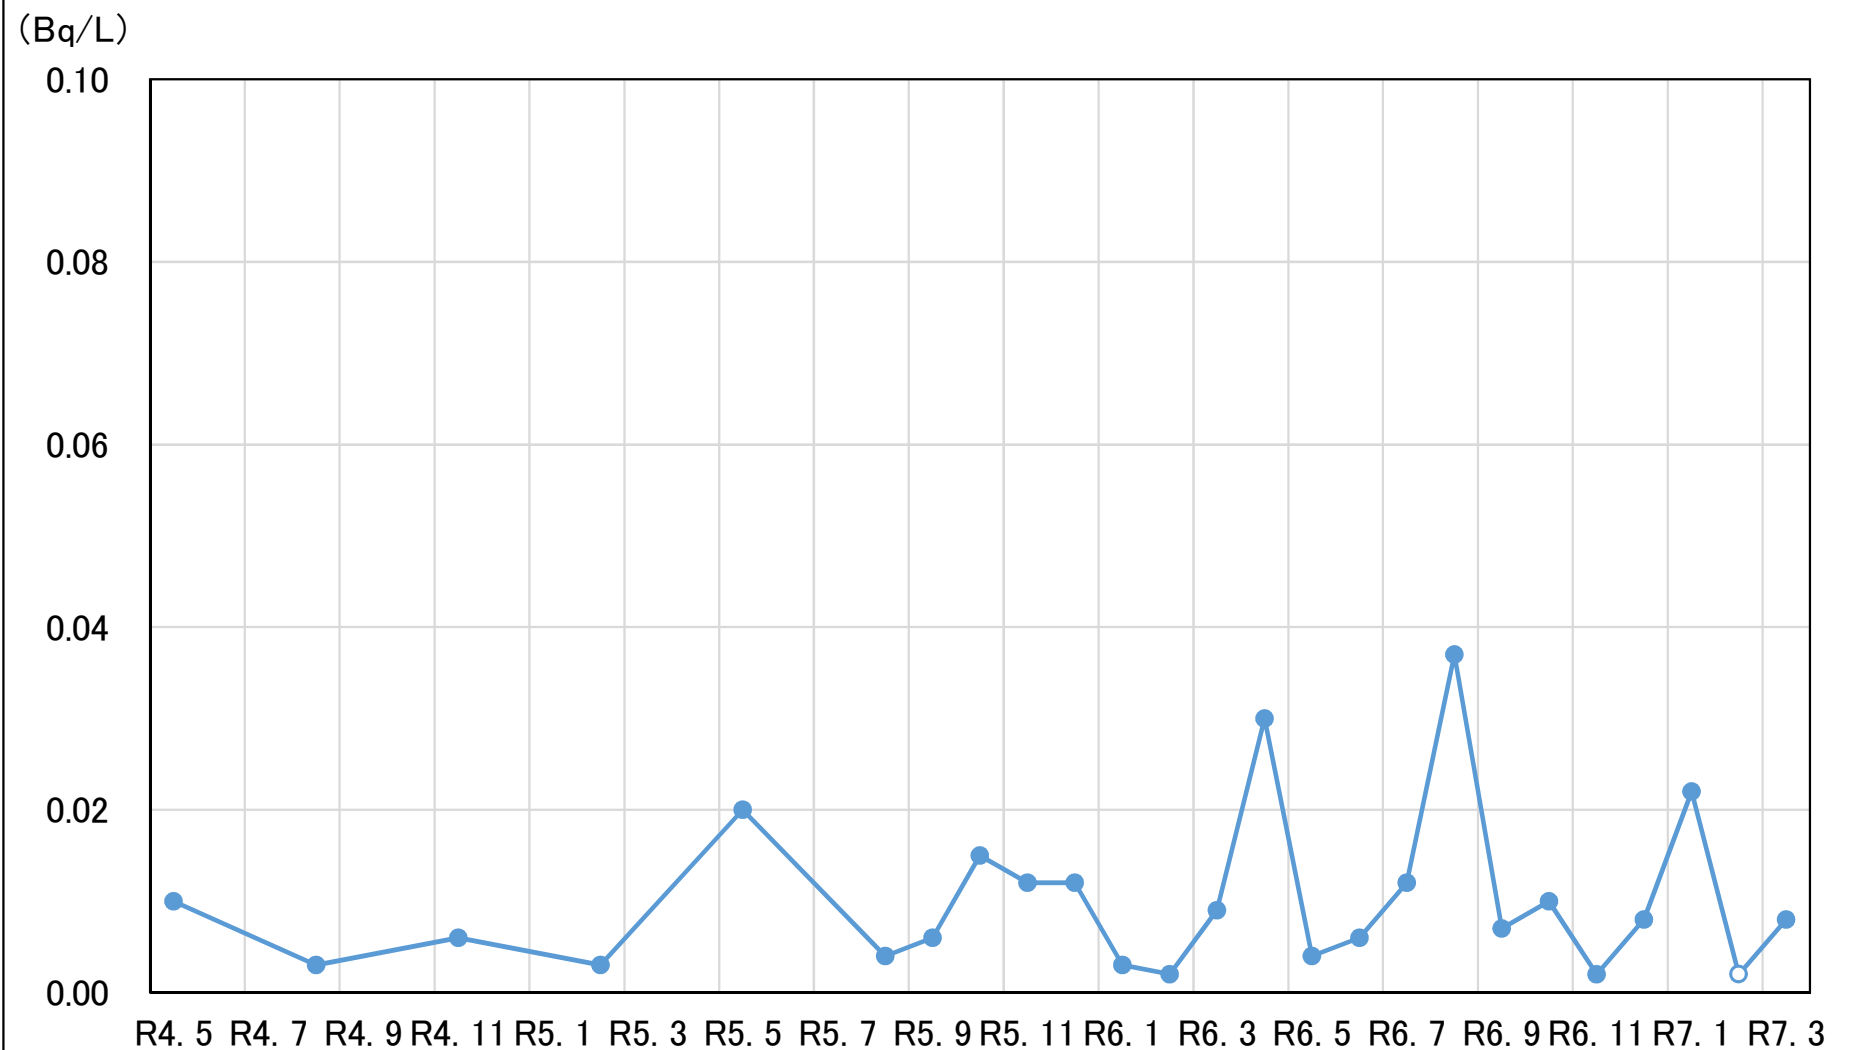

(9)ALPS処理水放水口南1km
セシウム-137濃度の推移

(採取月)

※白抜きは検出下限値未満